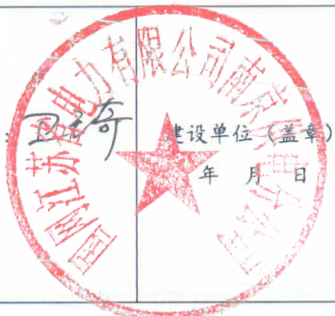


表 1—1

生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019 年 10 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目名称		江苏南京东大 220kV 输变电工程				
建设单位联系人及电话	李征恢 025-84222119	监测单位负责人(签字):  2020年1月4日				
填表人及电话	王可纯 025-83786016					
主体工程进度		站场区土建施工				
指 标		设计总量	本季度 调查	累计		
扰动土地面积 (hm ²)	合 计		1.32	0.28	0.88	
	站场区		0.96	0.28	0.88	
	塔基及施工区		0.10	0	0	
	牵张场区		0.08	0	0	
	施工临时道路区		0.18	0	0	
植被占压面积 (hm ²)		1.32	0.28	0.88		
取土(石)场数量(个)		0	0	0		
弃土(渣)场数量(个)		0	0	0		
弃土(渣)量(万 m ³)	合计弃渣场(万 m ³)		0	0	0	
	弃渣场(万 m ³)		0	0	0	
	施工期拦渣率(%)		/	/	/	
损坏水土保持设施数量 (hm ²)		1.32	0.28	0.88		
水土保持工程进度	工程措施	站场区	1.雨水管网 (m)	320	0	300
			2.雨水收集池 (8m ³)	1	0	1
			3.综合护坡 (hm ²)	0.21	0.02	0.21
			4.护坡排水沟 (m)	290	0	280
			5.站外排水沟 (m)	190	0	190
		塔基及施工区	1.表土剥离 (m ³)	290	0	0
			2.表土回覆 (m ³)	290	0	0
			3.土地整治 (hm ²)	0.08	0	0
		牵张场区	土地整治 (hm ²)	0.08	0	0
		施工临时道路区	土地整治 (hm ²)	0.18	0	0
	植物措施	站场区	草皮绿化 (hm ²)	0.17	0	0
		塔基及施工区	播撒草籽 (hm ²)	0.08	0	0
		牵张场区	播撒草籽 (hm ²)	0.08	0	0
		施工临时道路区	播撒草籽 (hm ²)	0.18	0	0
临时措施	站场区	1.洗车平台 (座)	1	0	1	
		2.临时土质排水沟 (m)	260	0	260	

			3.密目网苫盖（m ² ）	6200	0	6550
			4.沉砂池（座）	4	0	4
		塔基及施工区	1.临时土质排水沟（m）	260	0	0
			2.密目网苫盖（m ² ）	800	0	0
			3.泥浆沉砂池（座）	5	0	0
			4.编织袋装土（m ³ ）	290	0	0
			5.编织袋拆除（m ³ ）	290	0	0
水土流失影响因子	年平均降水量(mm)		977.3			
	最大 24h 降水雨(mm)		20			
	年均风速(m/s)		2.1			
新增水土流失量（t）			68.3	19.2	57.7	
水土流失灾害事件			无			
存在问题与建议	无					
水土保持监测 “红黄红” 三色评价	江苏南京东大 220kV 输变电工程在 2019 年第 4 季度主要开展了站场区土建施工，由于该区域在 2019 年第 2 和 3 季度设置了较为全面的水土保持措施，因此，未发生水土流失危害，水土保持监测“绿黄红”三色评价为绿色。 